



EH 60/EH 61/EC 53/EC 52/EC 54 (diagnóstico y solución del circuito abierto o cortocircuito del sensor de temperatura)

Descripción: Si la tensión de muestreo es inferior a 0,06 V o superior a 4,94 V, el indicador LED presentará el correspondiente código de error.

Piezas que recomendamos preparar:

- Cables de conexión
- Sensores
- PCB

Resolución de problemas y reparación:

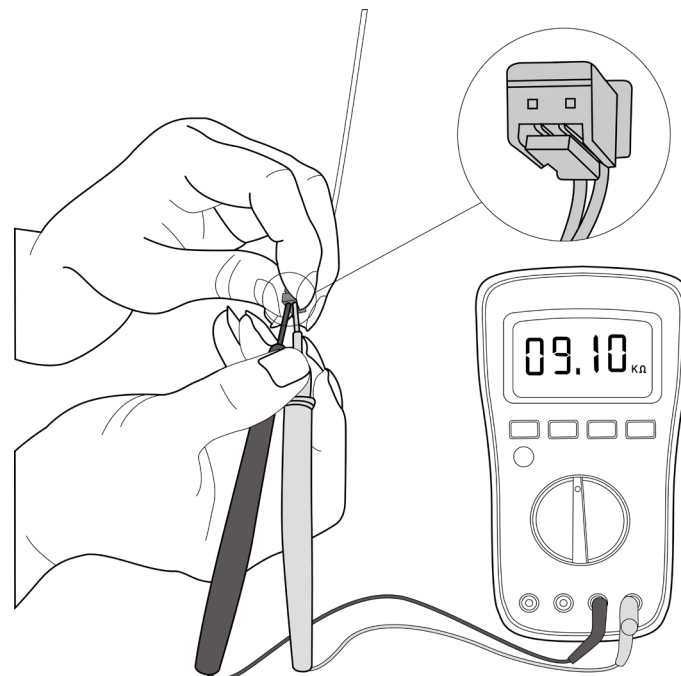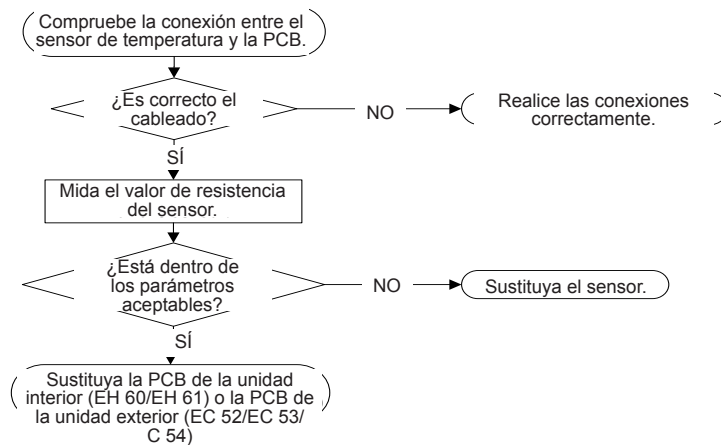

Nota: En algunos modelos, la PCB de la unidad exterior no se puede desmontar individualmente. En esos casos, la caja de control eléctrico de la unidad exterior deberá sustituirse en su conjunto. La imagen y el valor se incluyen solo como referencia; el aspecto y el valor reales pueden ser diferentes.